



INGRESSO



Vista
dall'Alto

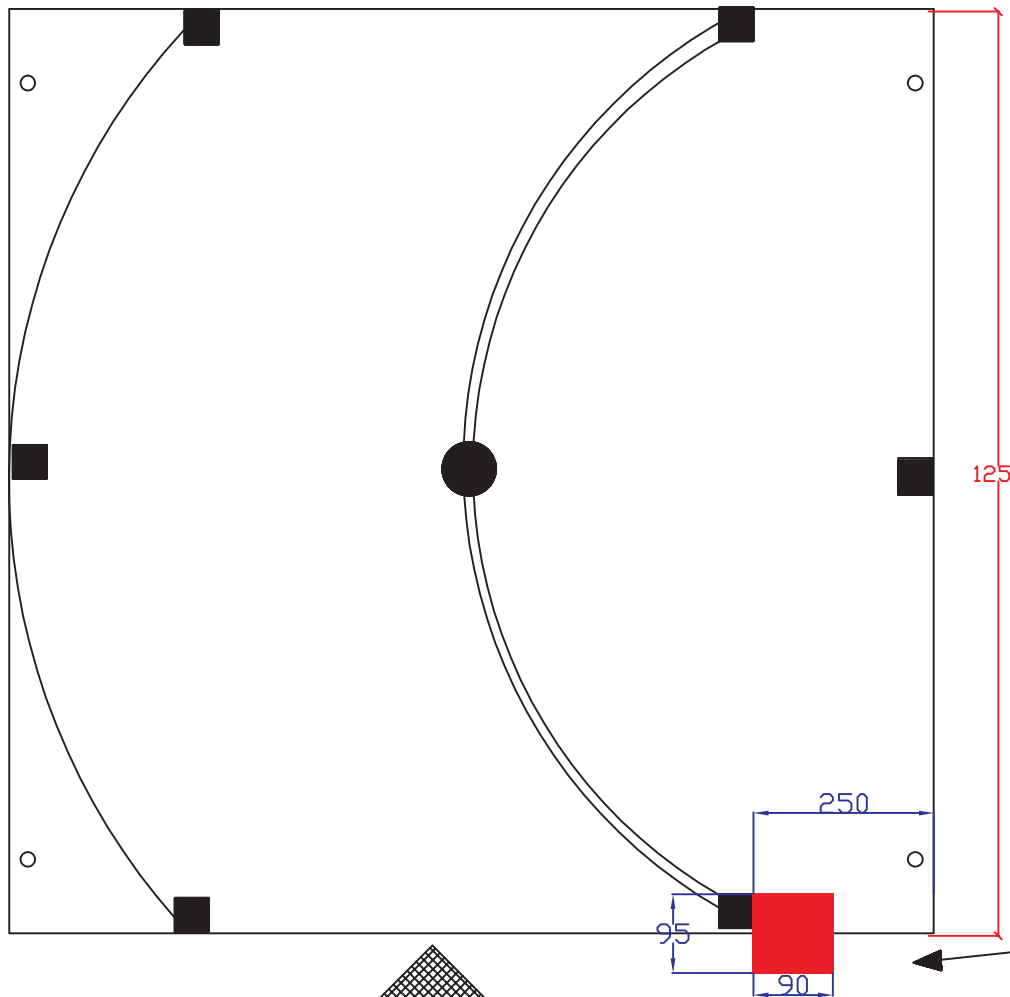


LA BASE DEL TORNELLO TUTTALTEZZA DELLE DIMENSIONI DI 1250 X 1250 mm e DI SPESSORE 50 mm, DEVE ESSERE POGGIATA SU DI UNA BASE IN CEMENTO. LA BASE DI APPOGGIO DEL TUTTALTEZZA DEVE ESSERE 5 cm SOTTO IL LIVELLO PAVIMENTO FINITO (OVVIAMENTE IN BOLLA). QUINDI IL TORNELLO VERRA' INSERITO NELLA BASE E ANNEGATO NEL CEMENTO PER ALLINEARLO CON IL PIANO DEL PAVIMENTO FINITO.


Scatola con
Morsettiera
Uscita Cavi.

La tubazione per l'uscita cavi deve essere predisposta sotto la scatola nella parte esterna alla piastra del tutt'altezza.

USCITA




	Data	Rivisione	Scala
Titolo			
Ingresso Standard Tornello Tutt'altezza			
	File		Foglio
			1 di 1

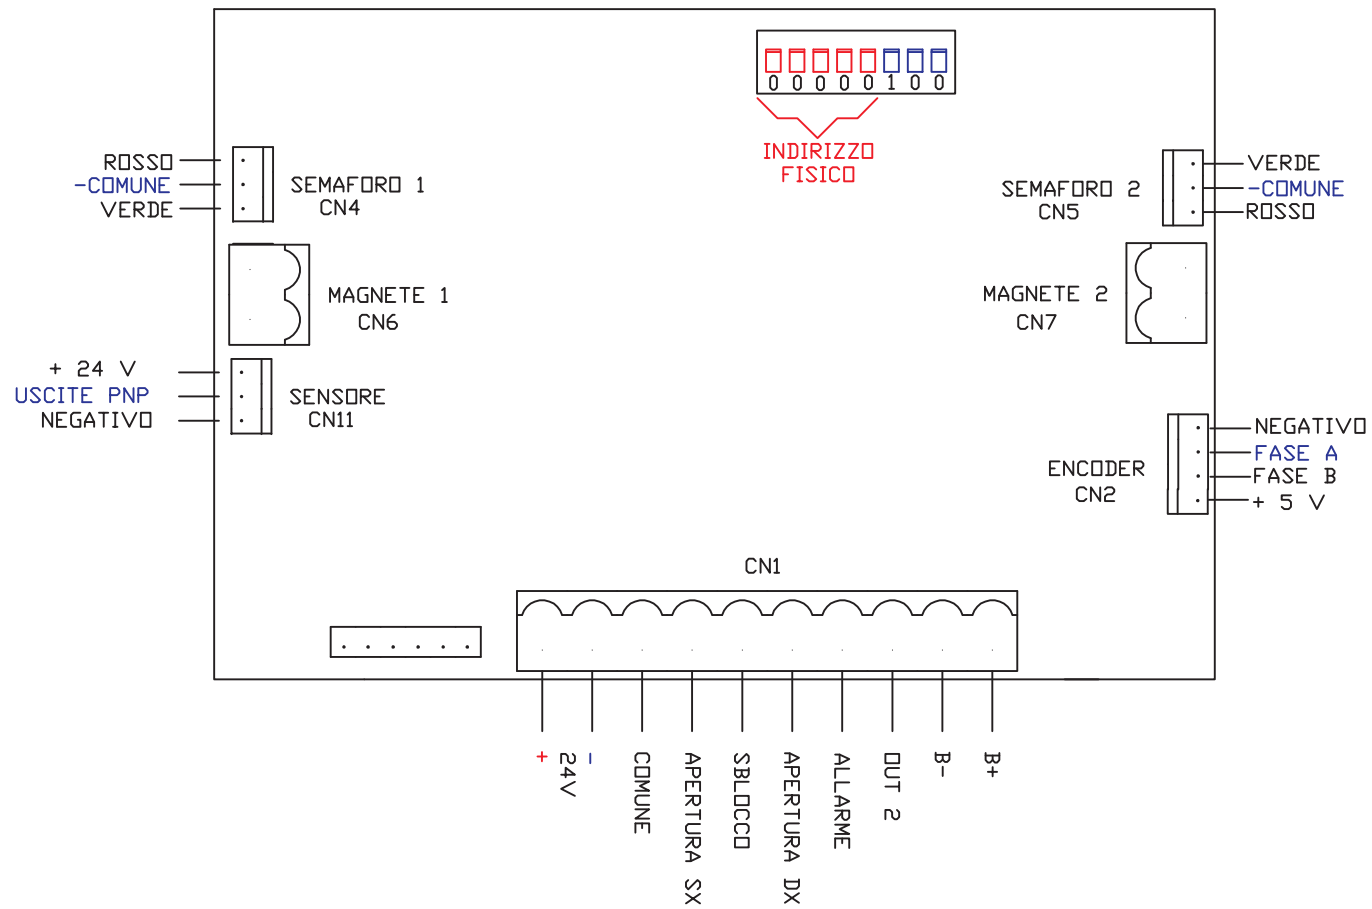


GSA - TEA
srl

Via Palazzina 36030 CALDOGNO (VI)
tel. 0444/986382 fax. 0444/986384

Data	Revisione	Scala
Titolo SCHEMA TORNELLO		
File		Foglio 1 di 1

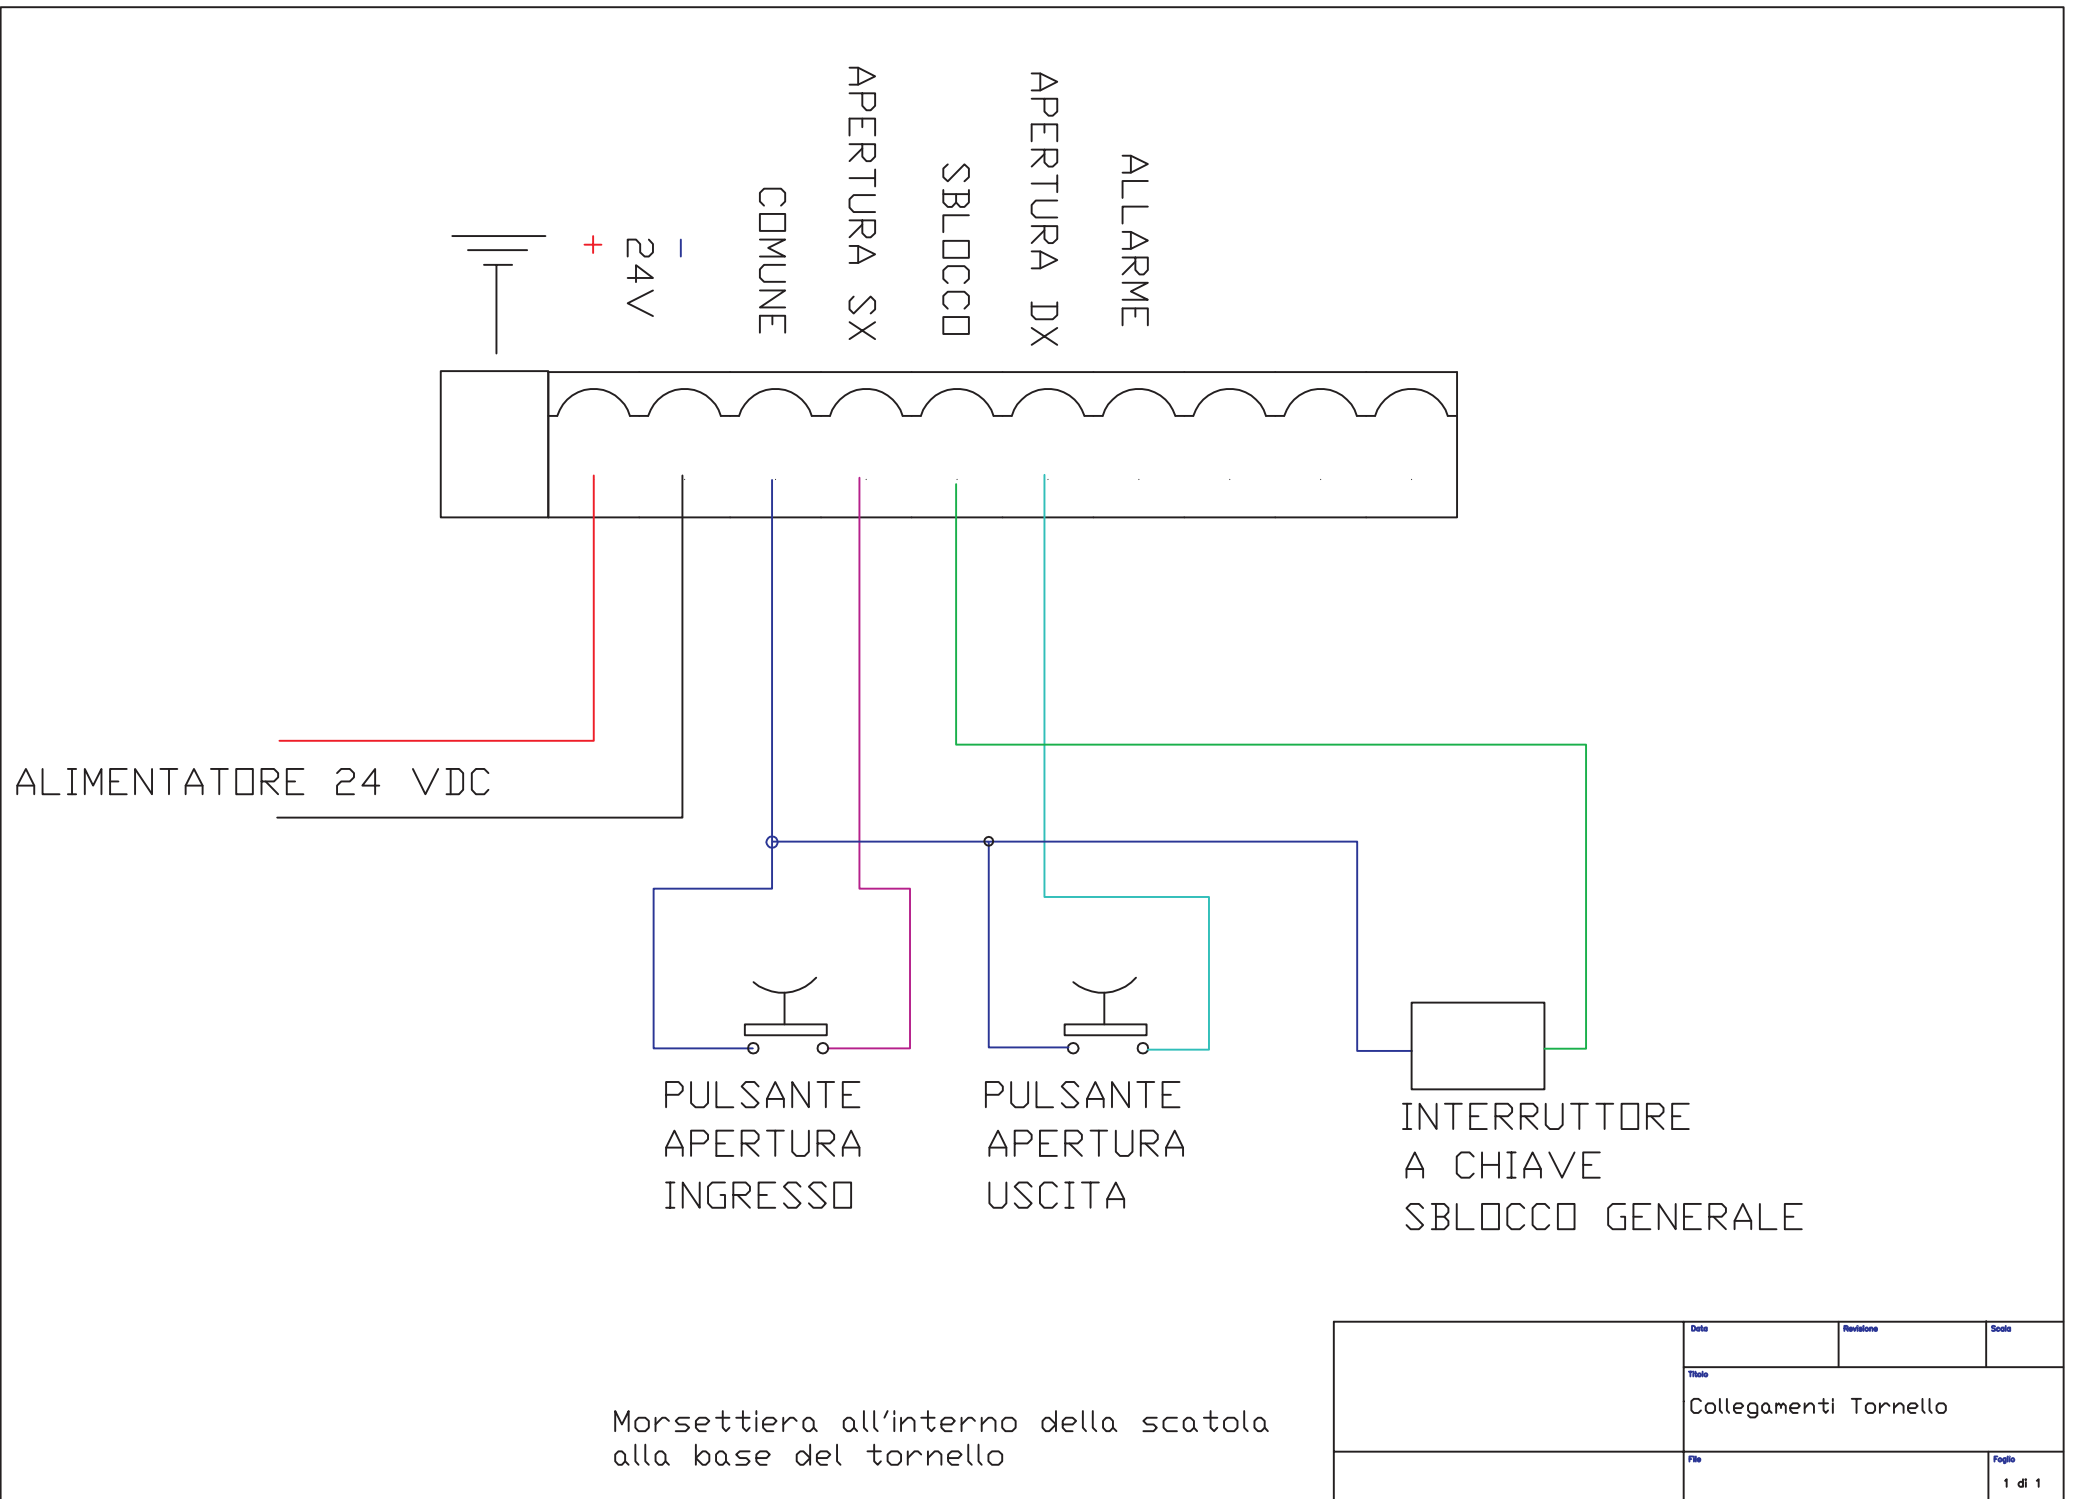

ALIMENTATORE 24 VDC

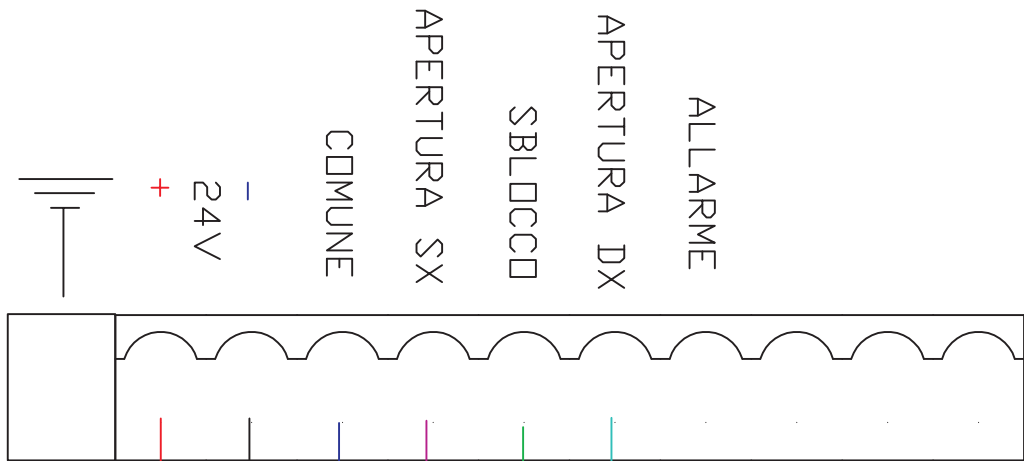

PULSANTE
APERTURA
INGRESSO

PULSANTE
APERTURA
USCITA

INTERRUTTORE
A CHIAVE
SBLOCCO GENERALE

Morsettiera all'interno della scatola
alla base del tornello

	<small>Data</small>	<small>Revisione</small>	<small>Scala</small>
<small>Titolo</small> Collegamenti Tornello			
	<small>File</small>	<small>Foglio</small> 1 di 1	